水質檢驗報告書

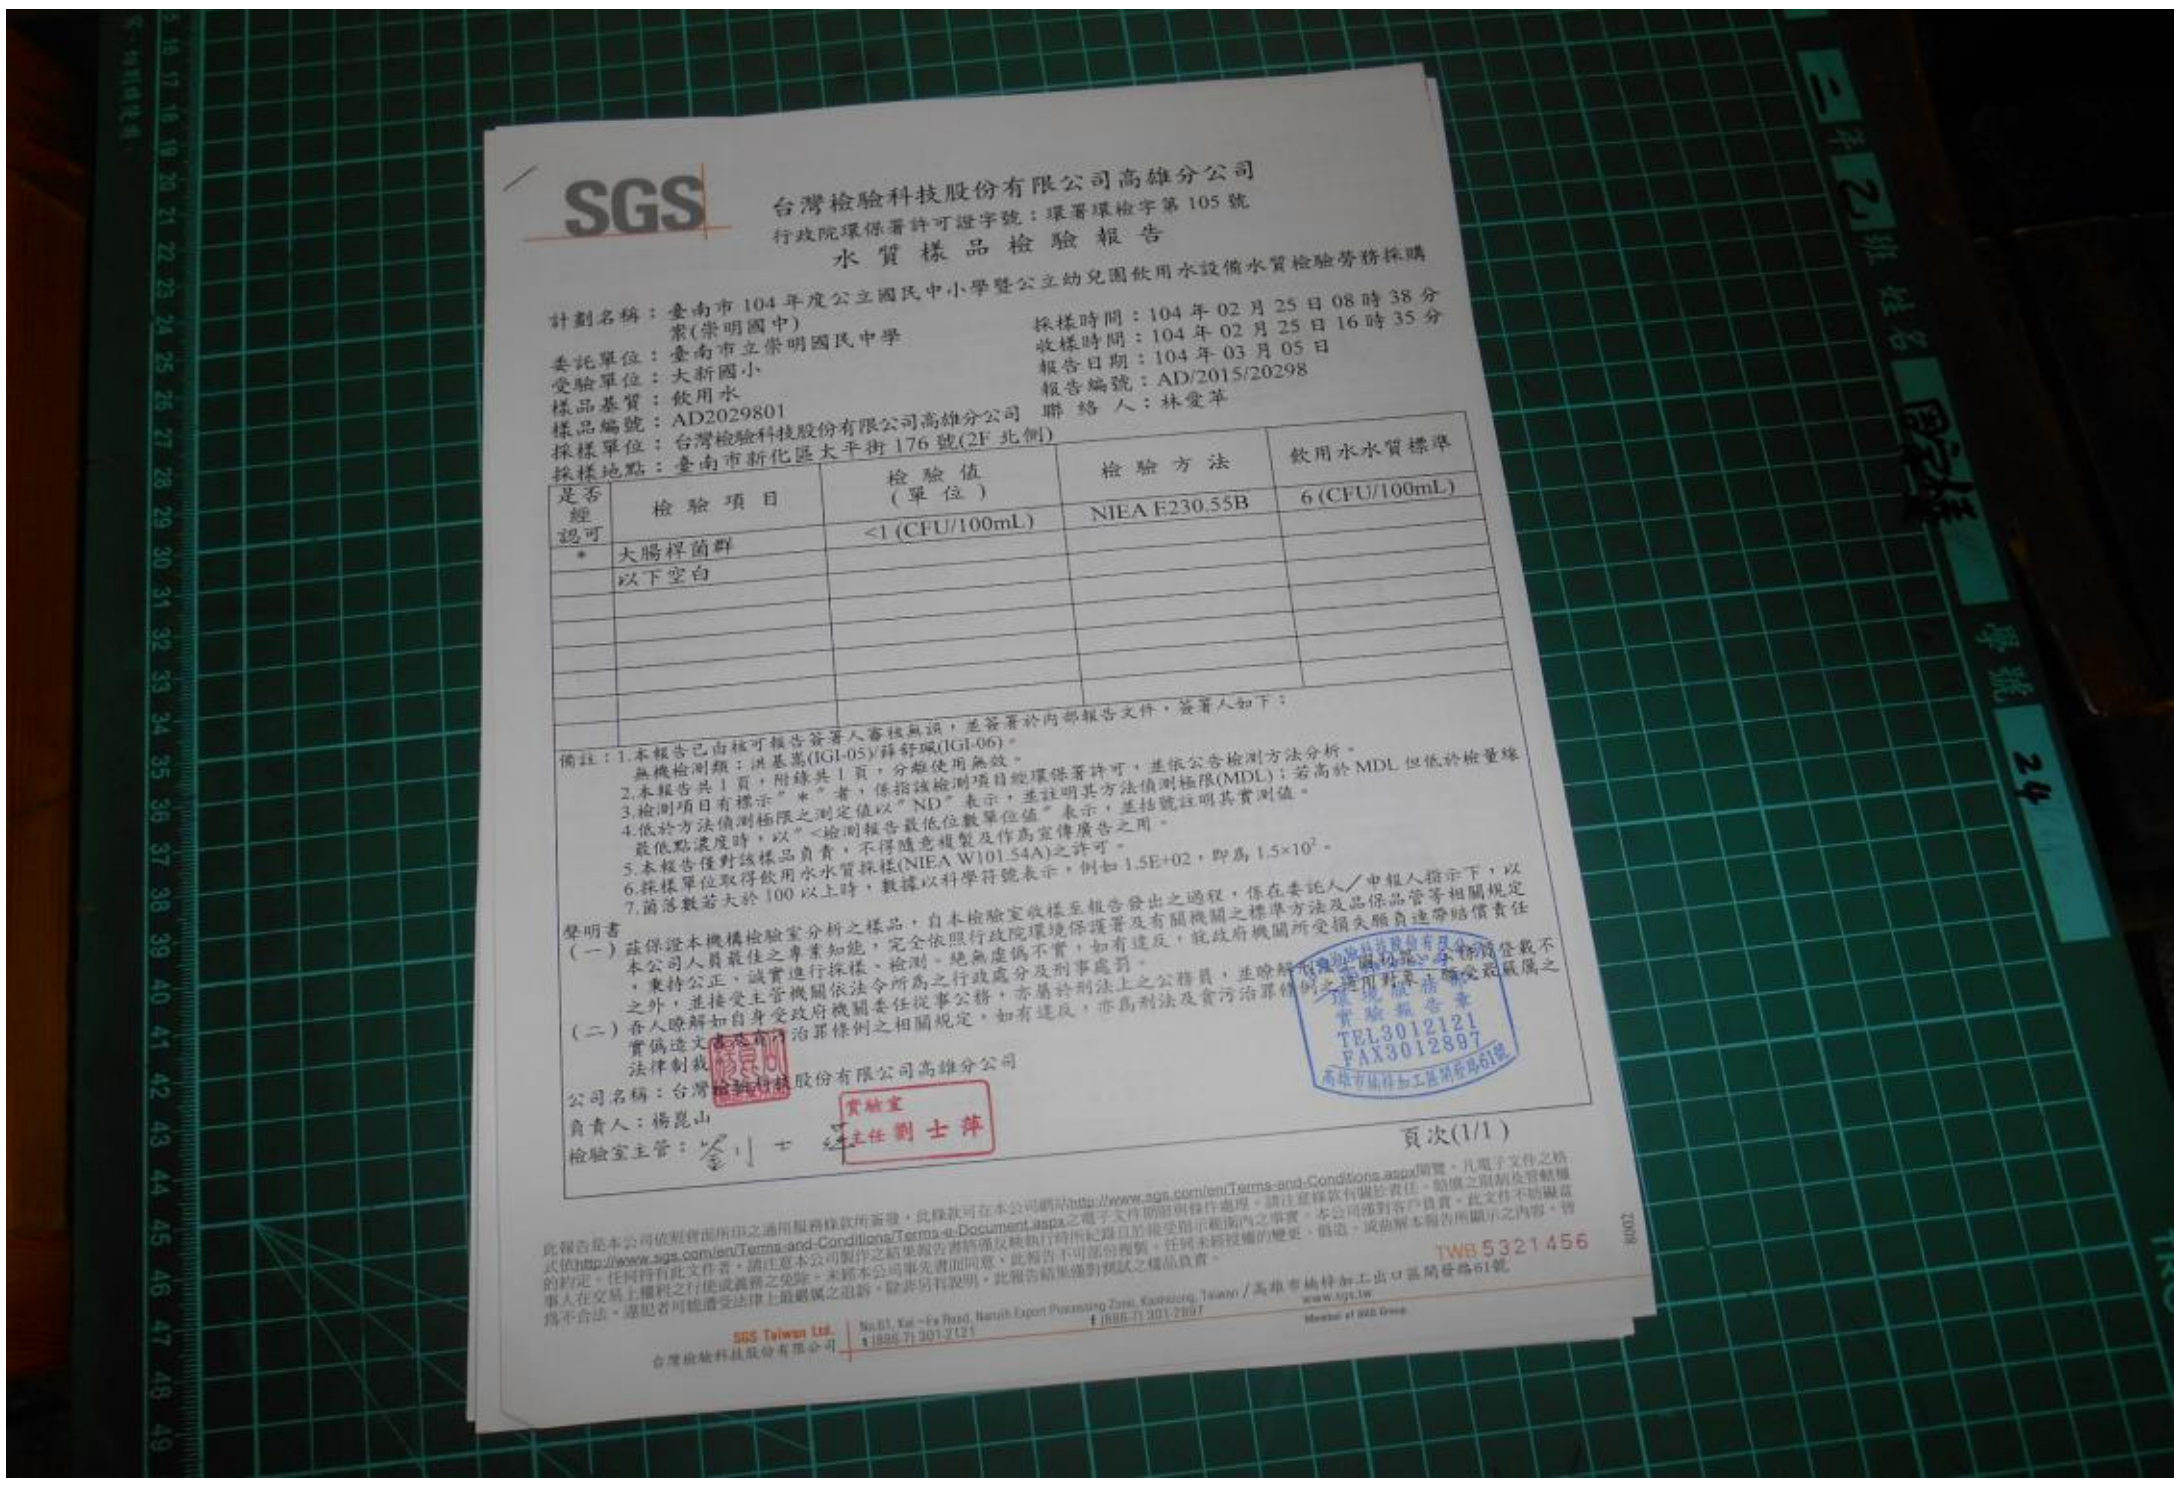

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號
水質樣品檢驗報告

計劃名稱：臺南市104年度公立國民中小學暨公立幼兒園飲用水設備水質檢驗勞務採購案(崇明國中)
委託單位：臺南市立崇明國民中學
受驗單位：大新國小
樣品基質：飲用水
樣品編號：AD2029801
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
採樣地點：臺南市新化區太平街176號(2F北側)

採樣時間：104年02月25日08時38分
收樣時間：104年02月25日16時35分
報告日期：104年03月05日
報告編號：AD/2015/20298
聯絡人：林愛萍

是否經認可	檢驗項目	檢驗值（單位）	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   無機檢測類：洪慕嵩(IGI-05)/蘇舒珮(IGI-06)。
2. 本報告共1頁，附錄共1頁，分離使用無效。
3. 檢測項目有標示"＊"者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以"<檢測報告最低位數單位值"表示，並括號註明其實測值。
5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6. 採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.54A)之許可。
7. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書
（一）茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：楊崑山
檢驗室主管：劉士萍

實驗室主任 劉士萍

TEL3012121
FAX3012897

頁次(1/1)

TWB 5321456

大腸桿菌群檢驗報告

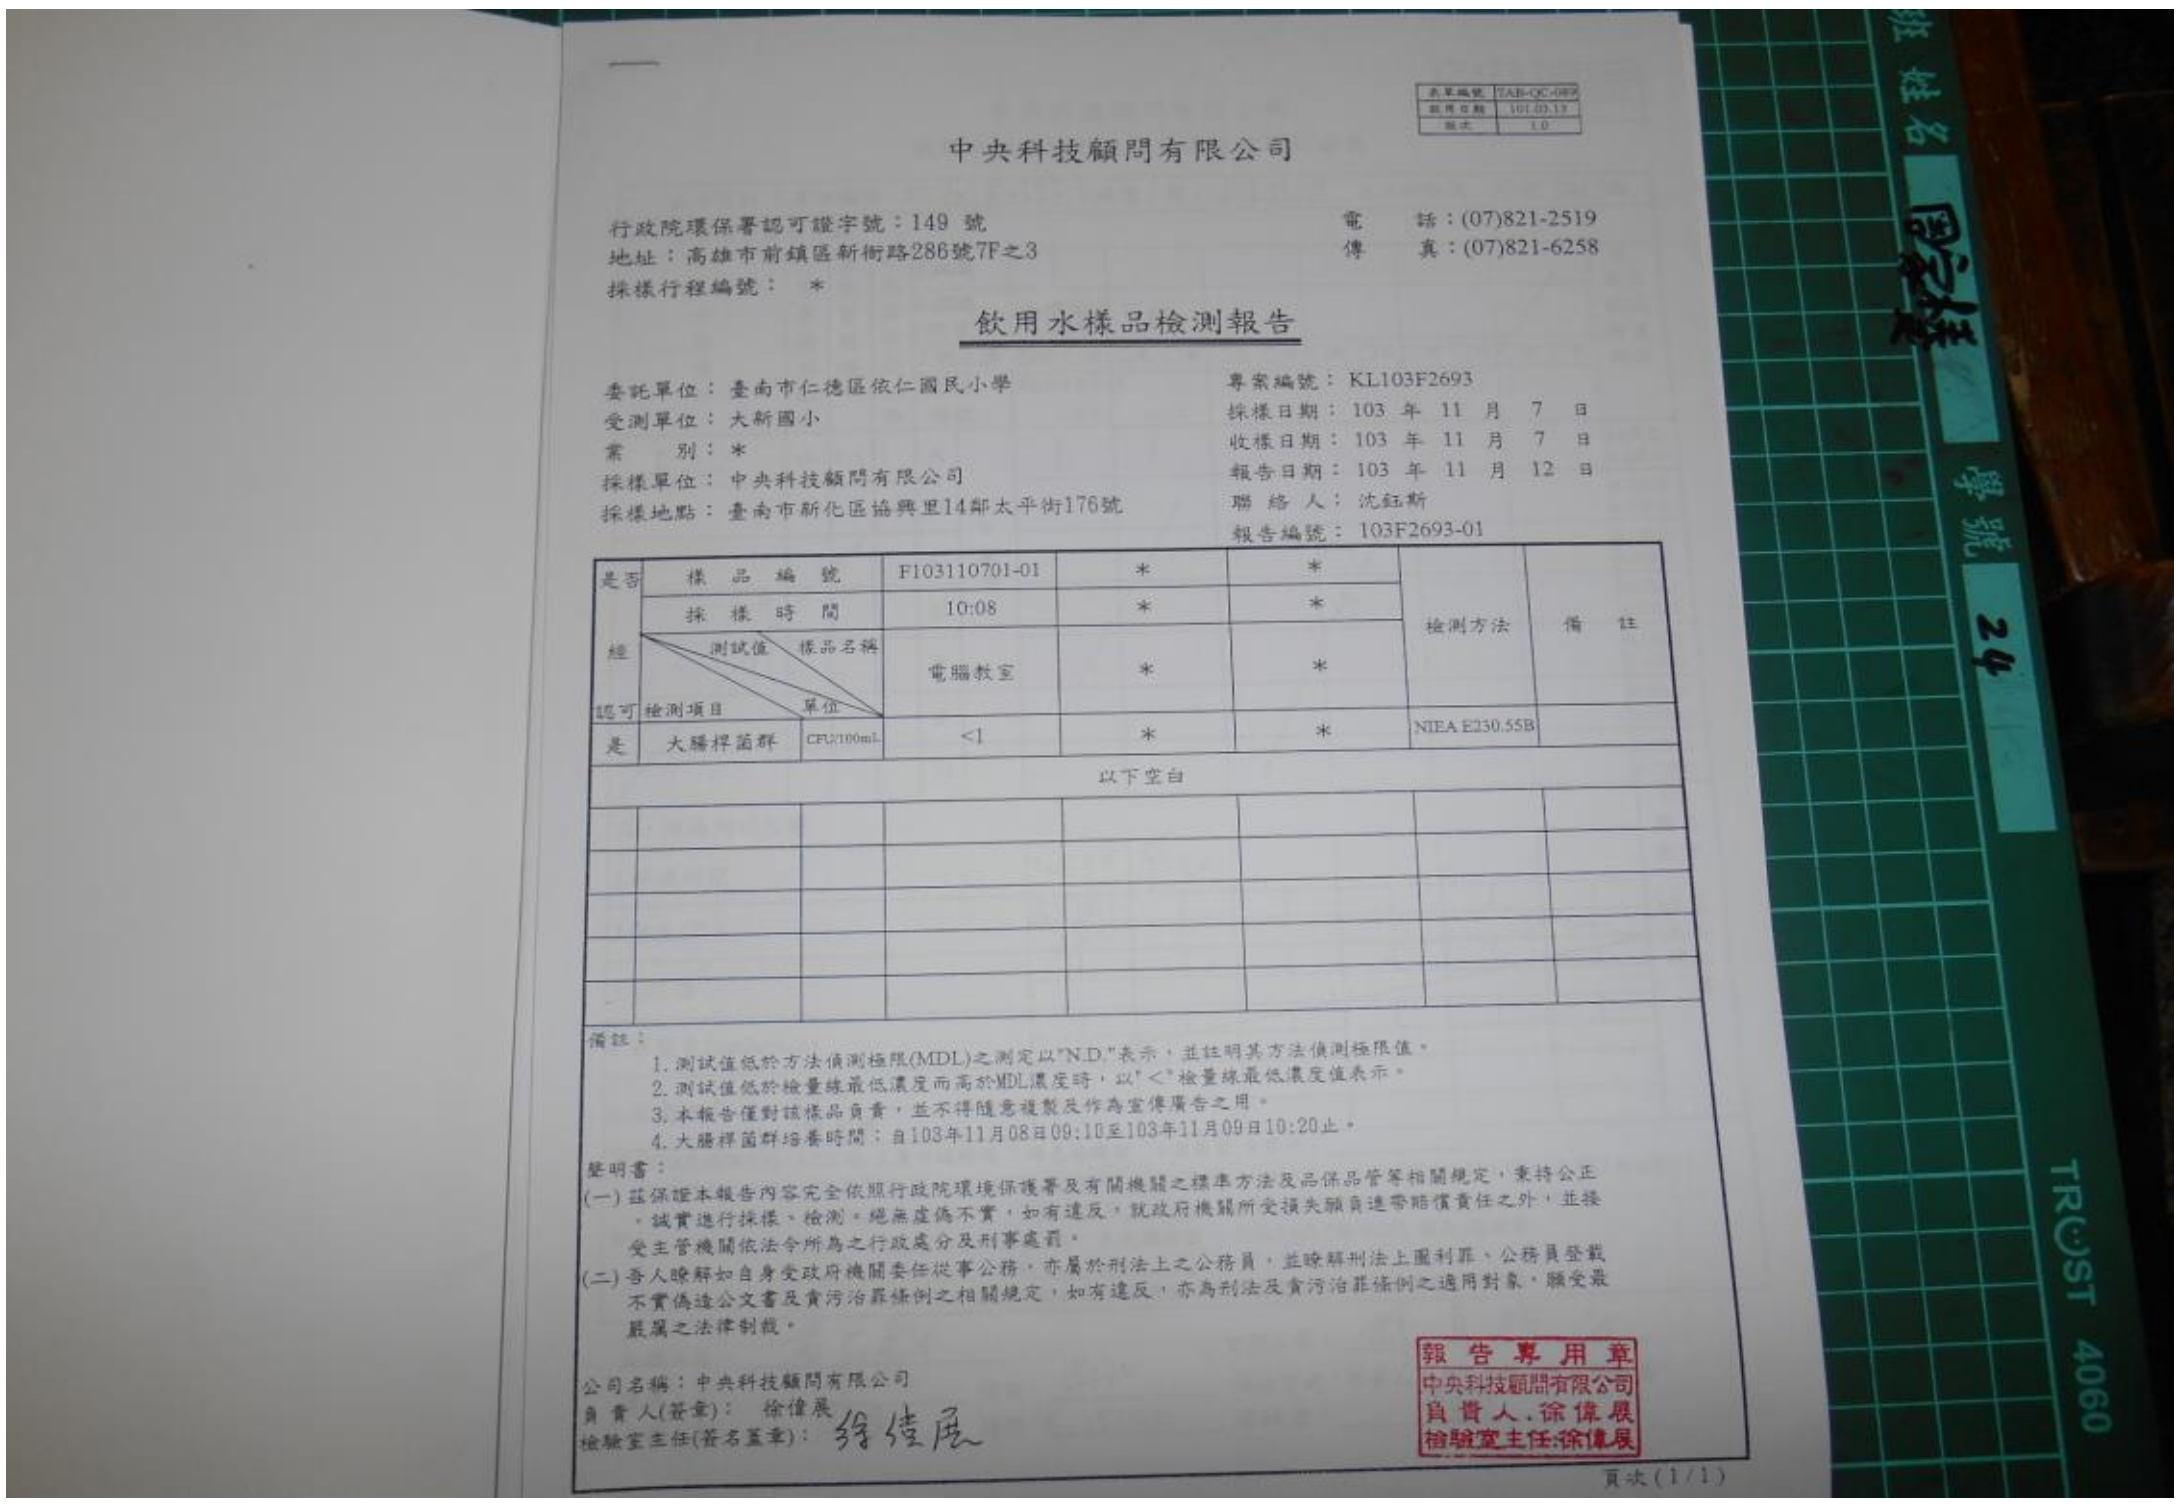

表單編號	TAB-QC-089
啟用日期	101.03.13
版次	1.0

中央科技顧問有限公司

行政院環保署認可證字號：149 號
地址：高雄市前鎮區新衙路286號7F之3
採樣行程編號： ＊

電　話：(07)821-2519
傳　真：(07)821-6258

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市仁德區依仁國民小學
受測單位：大新國小
業　　別：＊
採樣單位：中央科技顧問有限公司
採樣地點：臺南市新化區協興里14鄰太平街176號

專案編號：KL103F2693
採樣日期：103 年 11 月 7 日
收樣日期：103 年 11 月 7 日
報告日期：103 年 11 月 12 日
聯 絡 人：沈鈺斯
報告編號：103F2693-01

是否經認可	樣品編號		F103110701-01	＊	＊	檢測方法	備註
	採樣時間		10:08	＊	＊		
	檢測項目 / 測試值 / 樣品名稱	單位	電腦教室	＊	＊		
是	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	＊	＊	NIEA E230.55B	
以下空白							

備註：
1. 測試值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示，並註明其方法偵測極限值。
2. 測試值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 大腸桿菌群培養時間：自103年11月08日09:10至103年11月09日10:20止。

聲明書：
（一）茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：中央科技顧問有限公司
負責人(簽章)：徐偉展
檢驗室主任(簽名蓋章)：徐偉展

報告專用章
中央科技顧問有限公司
負責人：徐偉展
檢驗室主任：徐偉展

頁次(1/1)

飲水機品質檢驗報告