


肉品檢測紀錄表

(自測)

怡饗-肉品檢測記錄表(自測)

檢測日期：106年6月12日

供應商	品名	微生物		總抗生素	瘦肉精			磺胺劑	
		E. coli	總生菌數		萊克多巴胺	克侖特羅	沙丁胺醇	SMT	SDM
強匠	進口豬腿 (06)	陰性	$\geq 6 \times 10^4$	陰性	-	-	-	陰性	陰性
強匠	進口骨腿丁	陰性	$\geq 1 \times 10^4$	陰性	-	-	-	陰性	陰性
匯永	卡好顏魚排	陰性	7.4×10^3	-	-	-	-	陰性	陰性

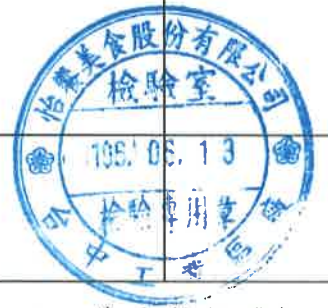

檢測標準

1. 微生物檢測：E. coli須在50CFU/g以下；生菌數須在 3×10^6 CFU/g以下。(依據優良農產品肉品項目為生物標準)
2. 抗生素檢測：使用生物培養基試驗管，若變為黃色或黃微紫色，則為陰性反應(不含抗生素，合格)；若顏色不變，則為陽性反應(含抗生素，不合格)。
3. 瘦肉精、磺胺劑檢測：使用層析試劑套組，檢驗試片呈兩條線，為陰性反應(不含瘦肉精、磺胺劑，合格)；若僅為一條線，則為陽性反應(含瘦肉精、磺胺劑，不合格)。
4. 免檢測項目以「-」表示。

檢測人員：簡誌良 1/3


採購：孔君 106/13

主管：叶飛 1/3

怡饗-肉品檢測記錄表(自測)

檢測日期：106年6月13日

供應商	品名	微生物		總抗生素	瘦肉精			磺胺劑	
		E. coli	總生菌數		萊克多巴胺	克倫特羅	沙丁胺醇	SMT	SDM
泰安	排骨丁	陰性	3.7×10^3	—	陰性	陰性	陰性	—	—
展昇	沙魚丁	陰性	4.6×10^4	陰性	—	—	—	陰性	陰性
檢測標準	<p>1. 微生物檢測：E. coli須在50CFU/g以下；生菌數須在3×10^6CFU/g以下。(依據優良農產品肉品項目為生物標準)</p> <p>2. 抗生素檢測：使用生物培養基試驗管，若變為黃色或黃微紫色，則為陰性反應(不含抗生素，合格)；若顏色不變，則為陽性反應(含抗生素，不合格)。</p> <p>3. 瘦肉精、磺胺劑檢測：使用層析試劑套組，檢驗試片呈兩條線，為陰性反應(不含瘦肉精、磺胺劑，合格)；若僅為一條線，則為陽性反應(含瘦肉精、磺胺劑，不合格)。</p> <p>4. 免檢測項目以「—」表示。</p>								

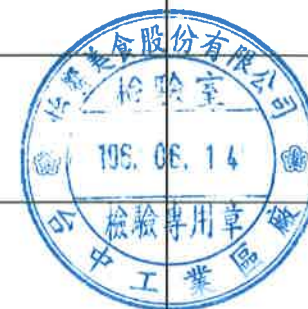

檢測人員：簡誌良 6/14


採購：張建強 6/14

主管：王春 6/14

怡饗-肉品檢測記錄表(自測)

檢測日期：106年6月15日

供應商	品名	微生物		總抗生素	瘦肉精			磺胺劑	
		E. coli	總生菌數		萊克多巴胺	克侖特羅	沙丁胺醇	SMT	SDM
青里	豬肉丁	陰性	7.2×10^2	—	—	—	—	陰性	陰性
泰安	豬肉絲	陰性	2.0×10^3	—	陰性	陰性	陰性	—	—
檢測標準	<p>1. 微生物檢測：E. coli須在50CFU/g以下；生菌數須在3×10^6CFU/g以下。(依據優良農產品肉品項目為生物標準)</p> <p>2. 抗生素檢測：使用生物培養基試驗管，若變為黃色或黃微紫色，則為陰性反應(不含抗生素，合格)；若顏色不變，則為陽性反應(含抗生素，不合格)。</p> <p>3. 瘦肉精、磺胺劑檢測：使用層析試劑套組，檢驗試片呈兩條線，為陰性反應(不含瘦肉精、磺胺劑，合格)；若僅為一條線，則為陽性反應(含瘦肉精、磺胺劑，不合格)。</p> <p>4. 免檢測項目以「—」表示。</p>								

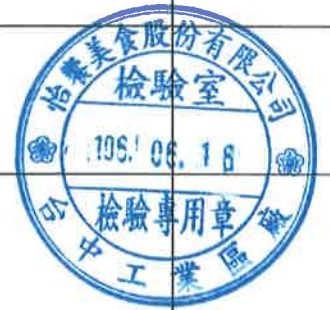

檢測人員：簡詠良 6/16

採購：張淑君 6/16

主管：呼秀芝 6/16