


樓層/地點	1 F	2 F	3 F	4 F
活動中心	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	沒有 → F X	沒有 4F X X
南棟	乾粉 更換於 101.8.13 ABC	過期 乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC
西棟	乾粉 更換於 99.9.3 ABC	沒有 X	乾粉 更換於 100.12.18 A.B.C	乾粉 更換於 98.10.8 ABC 過期
北棟	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 更換於 100.12.18 ABC
電梯	乾粉 更換於 100.12.18 ABC	乾粉 換裝不足 ABC	乾粉 過期 ABC	乾粉 ABC

NO. 17号 / 15号
DATE 張錫球 / 于政丞

樓層/地點	1 F	2 F	3 F	4 F
活動中心 (樓梯旁)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	沒 有	沒 有
南棟 (飲水機 科任辦公室)	乾粉 A B C 101.8.13 (無過期)	乾粉 X A B C 98.10.8 (已過期)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)
西棟 (靠近大門 廁所)	乾粉 A B C 99.9.3 (無過期)	乾粉 A B C 沒有日期 ()	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	乾粉 X A B C 98.10.8 (已過期)
北棟 (附近廁所)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)	乾粉 X A B C 沒有日期 ()	乾粉 A B C 100.12.18 (無過期)

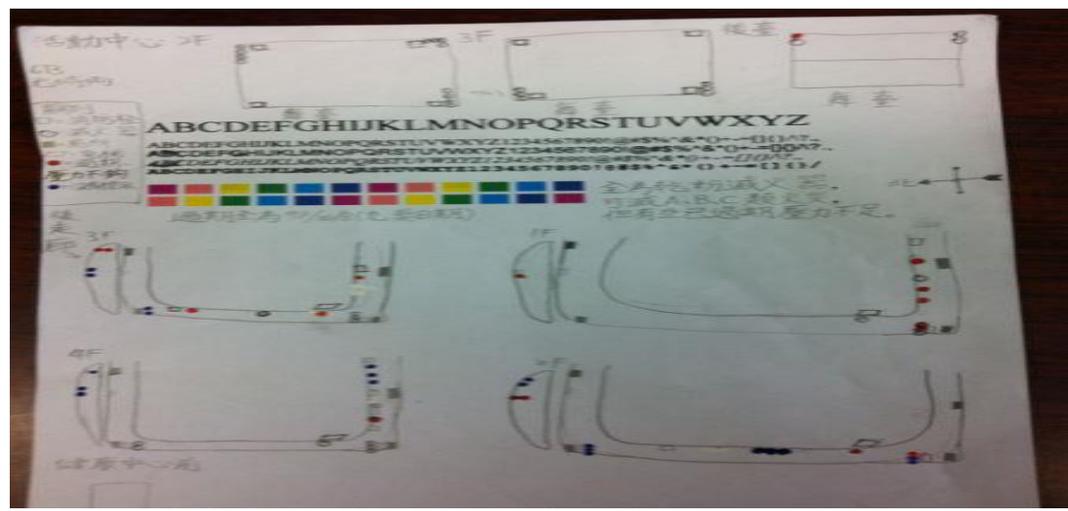

校園滅火器調查紀錄